


**F.2 Überschusseinspeisung (installierte PV-Leistung bis max. 10 kWp):**

**Zählerschrank mit BKE-I:**

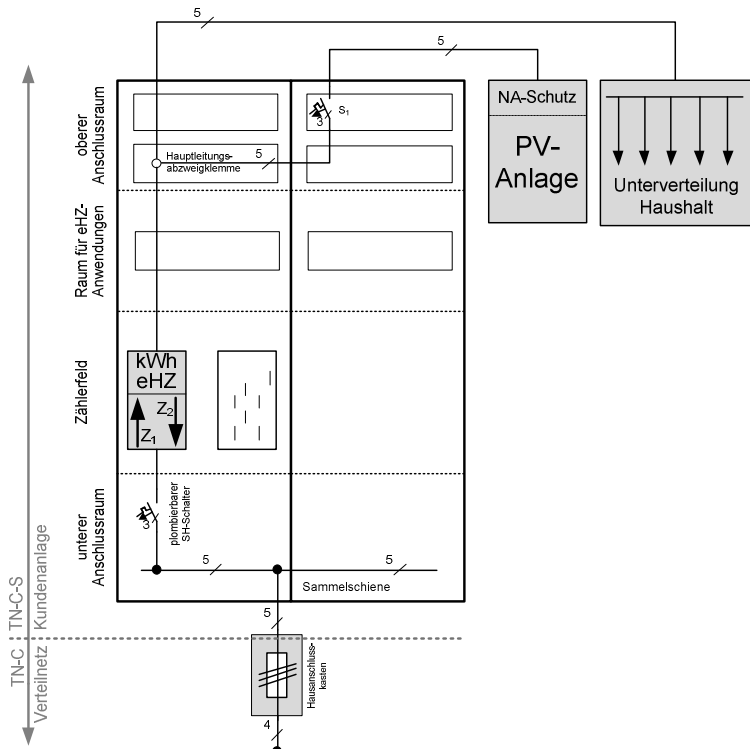


Hinweise:

- 1) Es gilt die jeweils gültige Fassung der VDE Anwendungsregel VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“.
- 2) Dimensionierung der Leitungsquerschnitte und des Leitungsschutzes erfolgt unter Beachtung der TAB und DIN/VDE-Vorschriften durch den Elektro-Techniker-Handwerker.
- 3) Zentrale Zähleranordnung entsprechend den Erläuterungen des VEW Saar e.V. zur TAB 2007.
- 4) Die BKE-I-Steckplätze sind mit einer BKE-Datenschnittstelle auszurüsten.

Z<sub>1</sub>/Z<sub>2</sub>: Zweirichtungszähler  
S<sub>1</sub>: 3-polig schaltbar, 10 kA

**Zählerschrank mit Dreipunktbefestigung:**

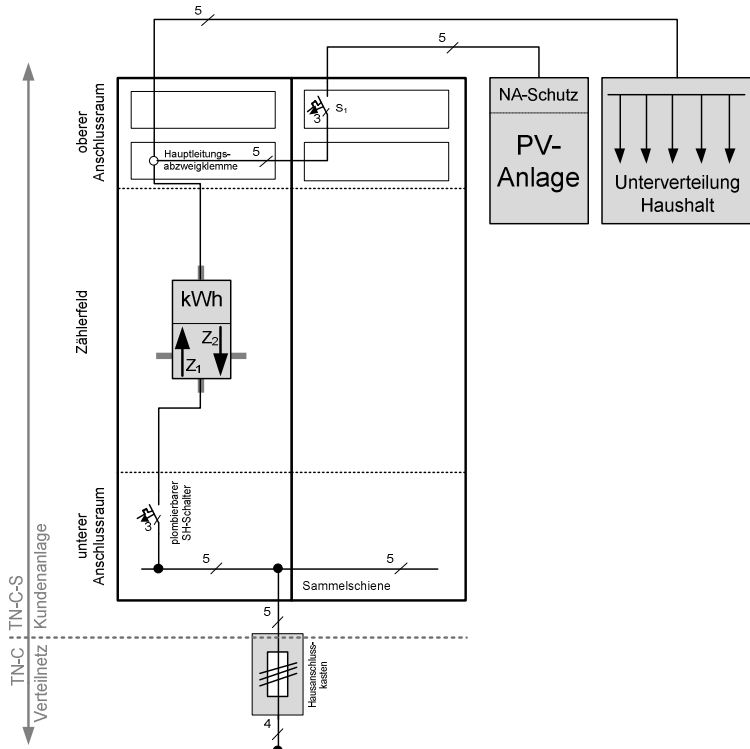

Hinweise:

- 1) Es gilt die jeweils gültige Fassung der VDE Anwendungsregel VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“.
- 2) Dimensionierung der Leitungsquerschnitte und des Leitungsschutzes erfolgt unter Beachtung der TAB und DIN/VDE-Vorschriften durch den Elektro-Techniker-Handwerker.
- 3) Zentrale Zähleranordnung entsprechend den Erläuterungen des VEW Saar e.V. zur TAB 2007.

Z<sub>1</sub>/Z<sub>2</sub>: Zweirichtungszähler  
S<sub>1</sub>: 3-polig schaltbar, 10 kA

Nennstromstärke des SH-Schalters:

<b>Zähler 1</b>	
40 A	